

済生会集合住宅 3 号棟受水槽更新工事仕様書

社会福祉法人^{財団}済生会支部 島根県済生会江津総合病院の済生会集合住宅 3 号棟受水槽更新工事については、この仕様書によるものとする。

1. 工事場所

所在地 島根県江津市江津町 688-7

名称 済生会集合住宅 3 号棟

部屋数 6 戸

2. 契約名

済生会集合住宅 3 号棟受水槽更新工事

3. 工事内容

(1) 既設受水槽撤去 (3000L 水槽)

(2) 受水槽設置

4. 納期

契約日から 2020 年 1 月 31 日(金)まで

5. 仕様

受水槽有効容量 2400L

給水ポンプ 2 基

吐水口 40A

給水量 90L/min

全揚程 8.8m

耐震性能 2/3G

凍結防止装置が備わっている事

以上の水準を満たしていれば適合とする。

6. その他

実施に当たり、事前打ち合わせを十分に行うこと


試運転・調整を行うこと

7. 参考

建築時の系統図・・・別紙「建築時機器リスト・系統図」を参照

[受水槽撤去・設置場所]

島根県江津市江津町 688-7

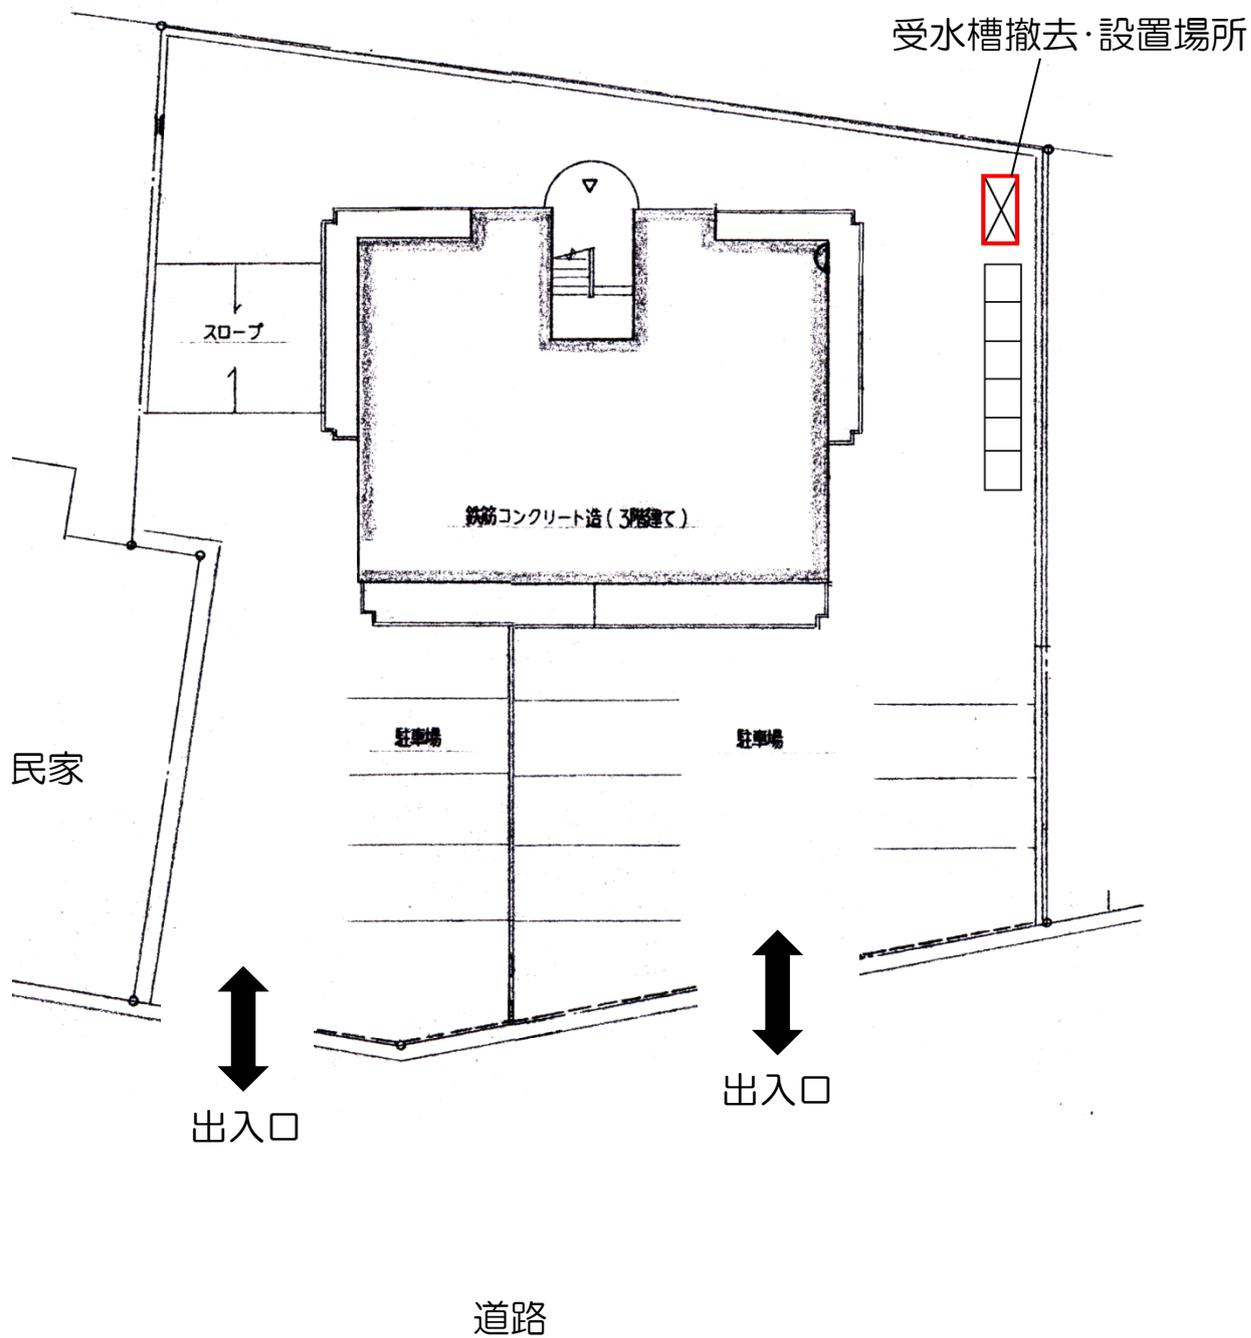

江津市給食センター